

# 兰州城市供水（集团）有限公司

## 供水水质公示（2019年6月）

### （一）管网水七项指标检测结果

项目	计量单位	GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》限值	检测结果
色度	铂钴色度单位	15	<5
臭和味	/	无异臭异味	无
浑浊度（散射浑浊度单位）	NTU	1NTU（水源与净水技术条件限制时为3NTU）	0.35~0.75
游离氯	mg/L	管网末梢水中余量 $\geq 0.05$	0.06~0.70
菌落总数	CFU/ml	100	0~33
总大肠菌群	MPN/100ml 或 CFU/100ml	不得检出	未检出
耗氧量（COD <sub>Mn</sub> 法，以O <sub>2</sub> 计）	mg/L	3；水源限制， 原水耗氧量 $> 6\text{mg/L}$ 时为5	0.8~1.9

### （二）出厂水九项指标的检测检测结果

项目	计量单位	GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》限值	检测结果
色度	铂钴色度单位	15	<5
臭和味	/	无异臭异味	无
肉眼可见物	/	无	无
浑浊度（散射浑浊度单位）	NTU	1NTU（水源与净水技术条件限制时为3NTU）	0.35~0.60
游离氯	mg/L	与水接触时间 $\geq 30\text{min}$ ，出厂水中限值4；出厂水中余量 $\geq 0.3$	0.45~0.96
总氯	mg/L	与水接触时间 $\geq 120\text{min}$ ，出厂水中限值3；出厂水中余量 $\geq 0.5$	/
菌落总数	CFU/ml	100	0~5
总大肠菌群	MPN/100ml 或 CFU/100ml	不得检出	未检出
耐热大肠菌群	MPN/100ml 或 CFU/100ml	不得检出	未检出
耗氧量（COD <sub>Mn</sub> 法，以O <sub>2</sub> 计）	mg/L	3；（水源限制， 原水耗氧量 $> 6\text{mg/L}$ 时为5）	1.0~1.6


1/3



## (三) 二厂出厂水月检指标的检测结果(含苯、石油类)

## 水质常规指标及消毒剂指标

序号	项目	计量单位	限值	检测值
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出
2	耐热大肠菌群	CFU/100ml	不得检出	/
3	大肠埃希氏菌	MPN/100ml	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/ml	100	未检出
5	砷	mg/L	0.01	0.0015
6	镉	mg/L	0.005	<0.0005
7	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004
8	铅	mg/L	0.01	<0.001
9	汞	mg/L	0.001	<0.0001
10	硒	mg/L	0.01	<0.0005
11	氰化物	mg/L	0.05	<0.010
12	氟化物	mg/L	1.0	0.17
13	硝酸盐(以N计)	mg/L	10, (地下水源限制时为20)	1.60
14	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.009
15	四氯化碳	mg/L	0.002	<0.0002
16	色度	铂钴色度单位	15	<5
17	浊度(散射浊度单位)	NTU	1, (水源与净水技术条件限制时为3NTU)	0.45
18	臭和味	/	无异臭异味	无
19	肉眼可见物	/	无	无
20	pH	/	6.5~8.5	8.22
21	铝	mg/L	0.2	0.078
22	铁	mg/L	0.3	<0.010
23	锰	mg/L	0.1	<0.010
24	铜	mg/L	1.0	<0.010
25	锌	mg/L	1.0	<0.010
26	氯化物	mg/L	250	25
27	硫酸盐	mg/L	250	64
28	溶解性总固体	mg/L	1000	296
29	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	450	212

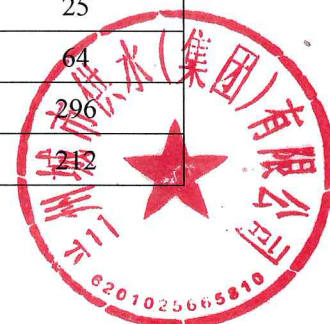

30	耗氧量 (COD <sub>Mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	3, (水源限制, 原水耗氧量 > 6mg/L 时为 5)	1.4
31	挥发性酚类 (以苯酚计)	mg/L	0.002	<0.002
32	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3	<0.05
33	总 α 放射性	Bq/L	0.5	0.052
34	总 β 放射性	Bq/L	1	0.085
35	氯气及游离氯制剂 (游离氯)	mg/L	与水接触时间 ≥ 30min, 出厂水中限值 4; 出厂水中余量 ≥ 0.3	0.69
36	总氯	mg/L	与水接触时间 ≥ 120min, 出厂水中限值 3; 出厂水中余量 ≥ 0.5	/

## 增加的水质非常规指标及参考指标

1	苯	mg/L	0.01	<0.0010
2	石油类 (总量)	mg/L	0.3	<0.05

## 说明:

- 1、兰州城市供水 (集团) 有限公司供水水质执行 GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》。
- 2、按照兰州城市供水 (集团) 有限公司水质公示要求, 每月公布出厂水常规 42 项指标中的适用指标 (6 项消毒剂和消毒副产物指标不适用) (另加苯、石油类 2 项), 出厂水 9 项指标及管网水 7 项指标的检测结果, 数据每月 15 日前更新。
- 3、以上公示数据由国家城市供水水质监测网兰州监测站检测并提供。

